




C1 - Voorgevel

1 : 100

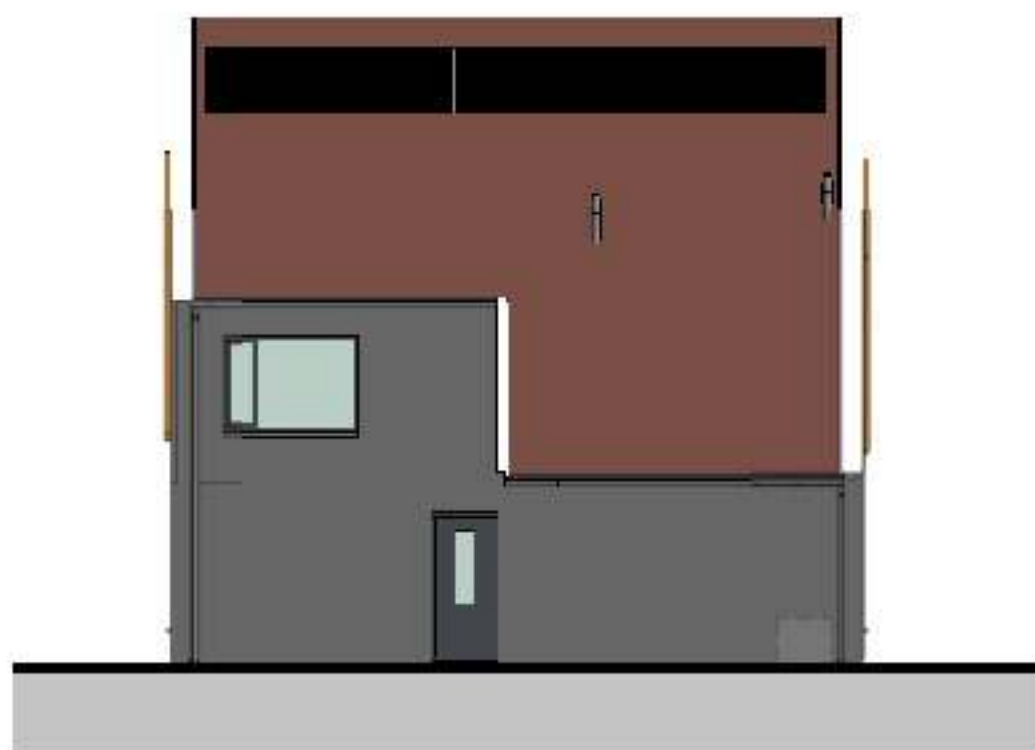

C1 - Rechterzijgevel

1 : 100



C1 - Achtergevel

1 : 100



C1 - Linkerzijgevel

1 : 100


STANDAARD RENVOOI 1:100



30 min. brandscheiding
60 min. brandscheiding
Rookmelder

ALGEMEEN:

- Rc- en U-waarden volgens BENG-berekening.
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.
- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.
- Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300 mm.
- voor materialisering zie K&M-staat
- ruiterreservering voor zonnepanelen (in dak systeem) voor aantallen zie BENG-berekening
- kozijnen in verblijfsgebieden voorzien van (geluidsdempende) ventilatiecoils boven het kozijn (verdekt)
- bouwpeil is 3300 + NAP

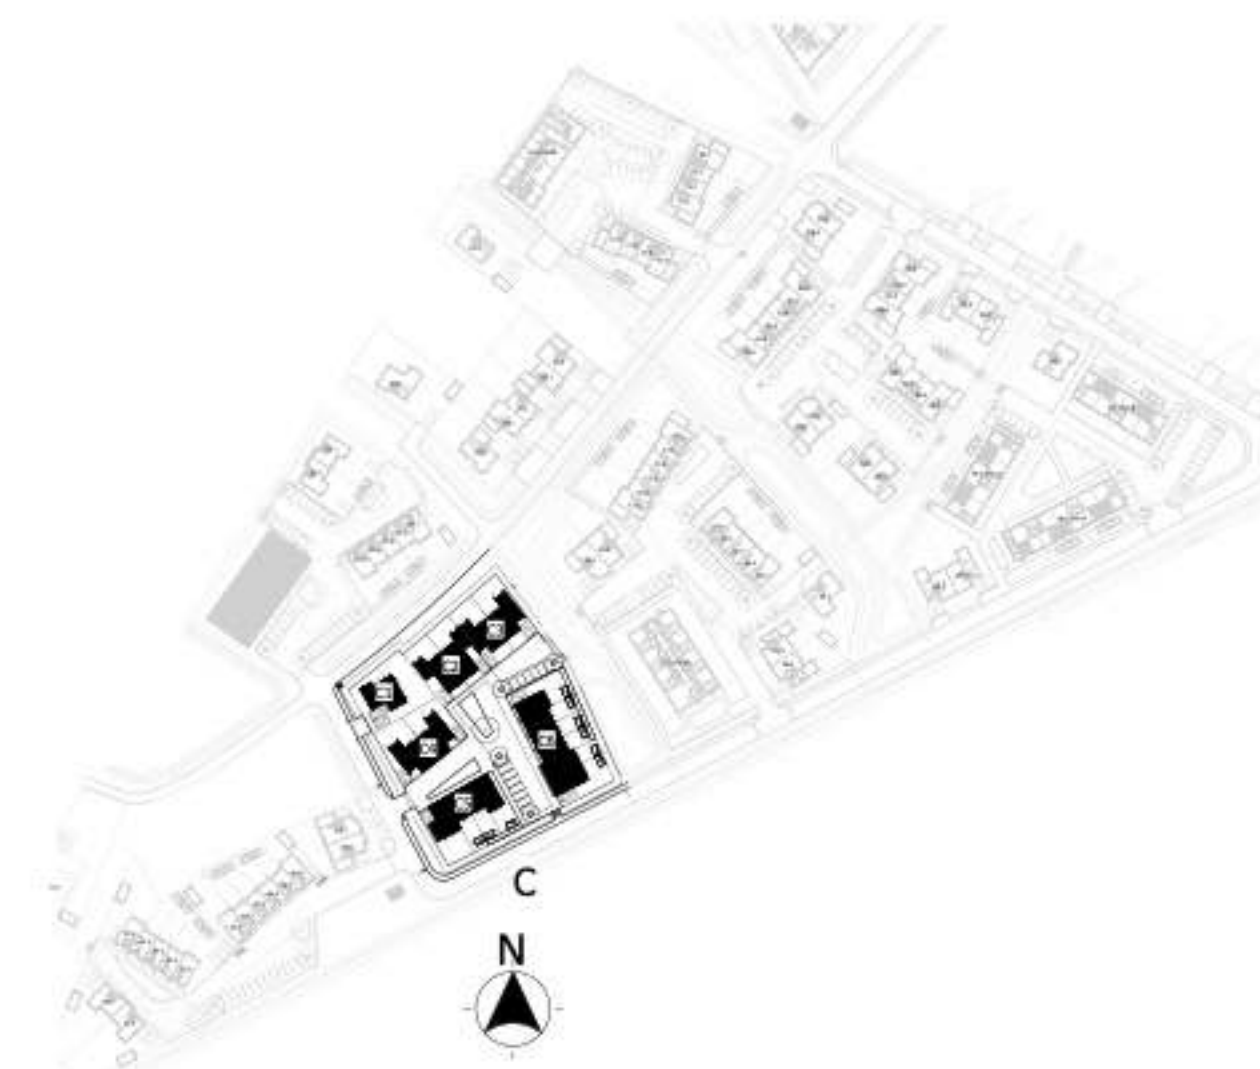

project: SPAANSE LEGER
Nijkerk
opdrachtgever: Spaanse Leger B.V., Spaceshuttle 38, Amersfoort
uitwerking: VDNBP bouwingenieurs bv Hembrug
constructeur: 0857500077 info@vndbp.nl

projectleider: dhr. F. Alebrigtsen
bouwakkoord: TvK, TS, MvV
ontwerper: GEVELS - BLOK C1
formaat/schaal: (A1) 1:100
datum: 10-06-2021
wijziging:
project nr: 20-0962
tekening nr: BR-C1-201